


TEL - VSYS Páratechnikai ellenőrzés

Hőmérséklet eloszlás a szerkezetben

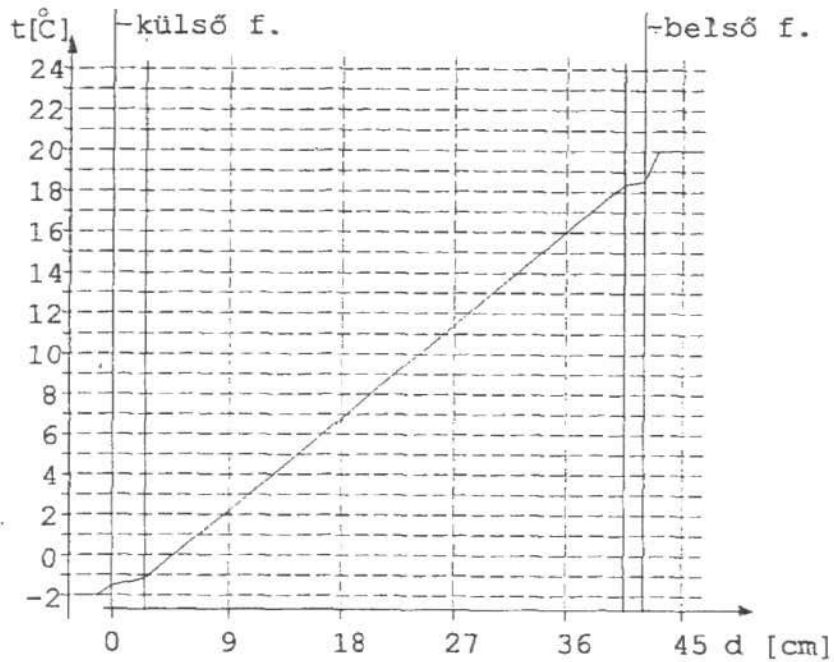

t - d értékei:

| rtasz.  | d[cm]: | t [C-fok]: |
|---------|--------|------------|
| k. lég: |        | - 2.0      |
| 0 -     | 0      | - 1.5      |
| 1 -     | 2.5    | - 1.2      |
| 2 -     | 40.5   | 18.3       |
| 3 -     | 42.0   | 18.5       |
| b. lég: |        | 20.0       |

Hőátbocsátási tényező értéke:  $k=0.528$  [W/m<sup>2</sup>K]

Rétegrend:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Normál homlokzatvakolat | d= 2.5 [cm]  |
| POROTHERM PTH 38        | d= 38.0 [cm] |
| Oldalfalvakolat         | d= 1.5 [cm]  |