


TEL - VSYS Páratechnikai ellenőrzés

Relatív páratartalom a szerkezetben

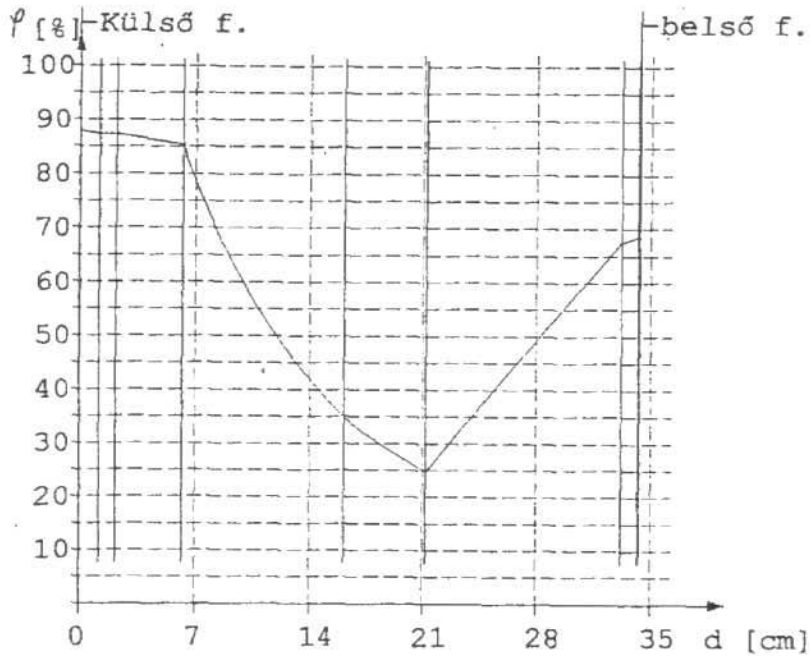

A szerkezet  
megfelelő.  
Fűtési idényben  
tovább szárad.

d - fi értékei:

rtsz.	d[cm]:	Fi[%]:
0 -	0	87.8
1 -	1.2	87.3
2 -	2.2	87.2
3 -	6.2	85.3
4 -	16.2	34.8
5 -	21.2	24.7
6 -	33.2	67.5
7 -	34.2	68.5
8 -	34.3	68.6

Hőátbocsátási tényező értéke:  $k=0.315$  [W/m<sup>2</sup>K]

Rétegtrend:

Tetőfedés + aljzata	d= 1.2 [cm]
Alátét héjazat	d= 1.0 [cm]
Szellőztetett légréteg	d= 4.0 [cm]
TEL UNI	d= 10.0 [cm]
TEL WDF	d= 5.0 [cm]
Födém szerkezet (vasbeton lem.)	d= 12.0 [cm]
Felületkiegyenlítő réteg	d= 1.0 [cm]
Felületképző réteg	d= 0.1 [cm]